

**MAITRE D'OUVRAGE**

**Société Hôtelière de la Côte d'Azur (La Guérite)**

**MAITRE D'OEUVRE**

460 Avenue de la Quiéra  
ZI de l'Argile 119 A Voie K  
06370 MOUANS SARTOUX  
Tél : 04.93.75.47.12  
contact@axes-inge.fr

**Commune de Cannes - Île Sainte-Marguerite**  
**Construction d'une station de refoulement**  
**Restaurant La Guérite**

**TITRE**

**2. NOTE DE PRESENTATION**


| DATE       | INDICE | MODIFICATIONS      | DESSINE | VERIFIE | APPROUVE |
|------------|--------|--------------------|---------|---------|----------|
| 21/03/2023 | A      | PREMIERE DIFFUSION | CMa     | SCz     | CHM      |
|            |        |                    |         |         |          |
|            |        |                    |         |         |          |
|            |        |                    |         |         |          |
|            |        |                    |         |         |          |
|            |        |                    |         |         |          |
|            |        |                    |         |         |          |
|            |        |                    |         |         |          |
|            |        |                    |         |         |          |

|                   |                 |              |                  |              |                 |               |                |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>A.2022-165</b> | <b>AXES</b>     | <b>AVP</b>   | <b>1002</b>      | <b>PEC</b>   | <b>NT</b>       | <b>A</b>      | <b>-</b>       |
| <b>N° AFFAIRE</b> | <b>EMETTEUR</b> | <b>PHASE</b> | <b>N° CHRONO</b> | <b>THEME</b> | <b>TYPE DOC</b> | <b>INDICE</b> | <b>ECHELLE</b> |

**COMMUNE DE CANNES - ÎLE SAINTE MARGUERITE**  
**Construction d'une station de refoulement**  
**Restaurant La Guerite**

Maitre d'ouvrage : Société Hôtelière de la Côte d'Azur (La Guérite)

**NOTE DE PRESENTATION**

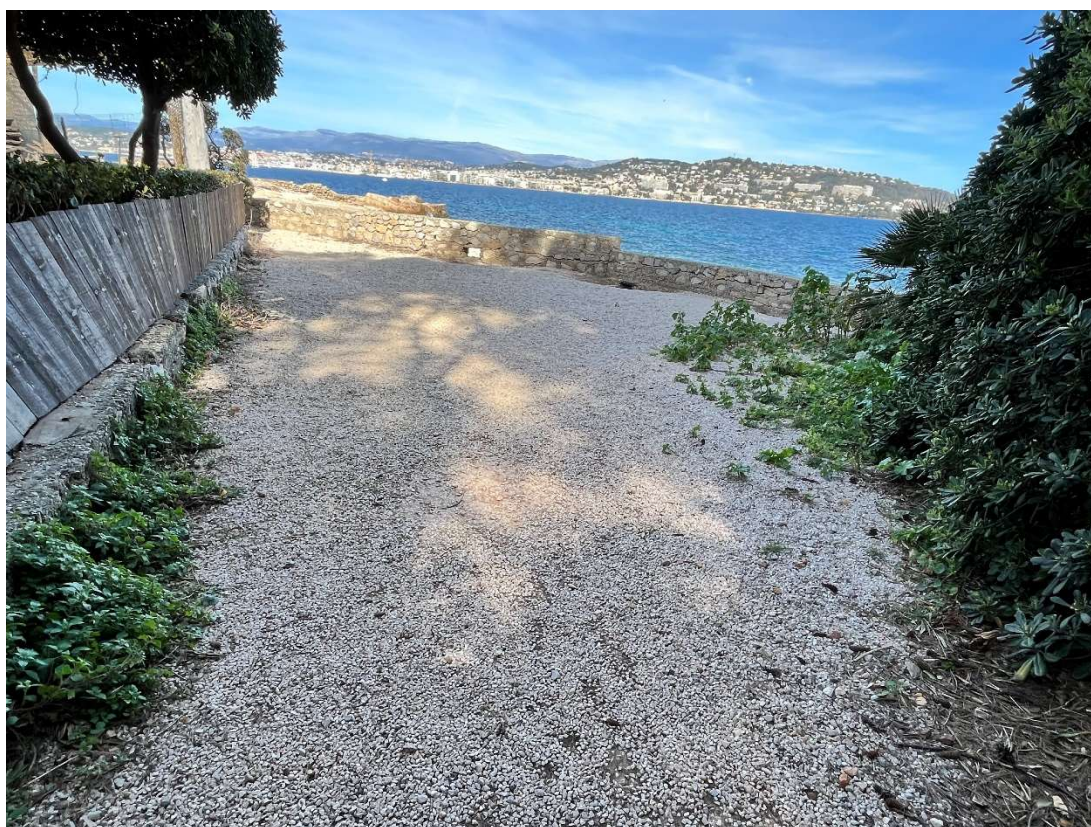


| NDICE | EMETTEUR | DATE       | OBJET              | PAGES |
|-------|----------|------------|--------------------|-------|
| A     | CMA      | 21/03/2023 | PREMIERE DIFFUSION | 8     |
|       |          |            |                    |       |
|       |          |            |                    |       |
|       |          |            |                    |       |

## SOMMAIRE

|      |                                                 |   |
|------|-------------------------------------------------|---|
| I.   | ETAT ACTUEL .....                               | 3 |
| II.  | CONSTRUCTION D'UNE STATION DE REFOULEMENT ..... | 8 |
| III. | RESEAU DE REFOULEMENT .....                     | 8 |

## I. ETAT ACTUEL

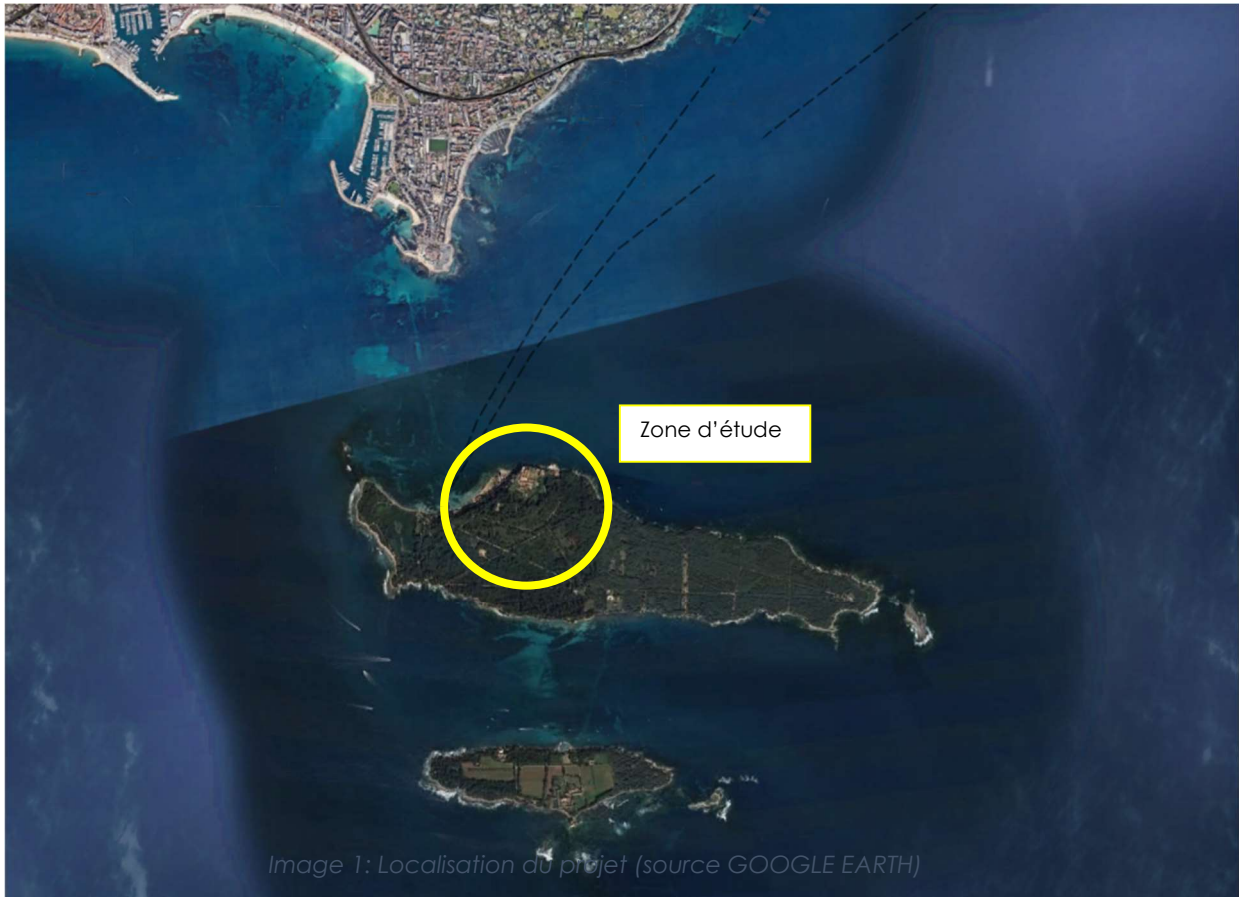

La zone d'étude se situe sur la commune de Cannes sur l'île de sainte Marguerite, au Sud de Cannes.

L'accès du site se fait par bateau jusqu'à un débarcadère situé au Nord-Ouest de l'île.

L'accès au chemin, pour se rendre au restaurant La Guérite, s'effectue en empruntant une petite voie revêtue donnant sur des escaliers permettant l'accès à plusieurs chemins de terre dont un donne accès au restaurant.

Ce chemin est bordé de part et d'autre de végétations et de peu de constructions (Services techniques de l'île et réservoirs d'eau).


L'accès au restaurant, en bordure du chemin, s'effectue en empruntant des escaliers donnant sur une plateforme gravillonnée en bord de mer et l'entrée du restaurant.

Concernant les réseaux existants, le retour des demandes de renseignements (DT) indique que certains réseaux sont de Classe C, et conformément à la réglementation en vigueur (AIPR), il est préconisé de lancer des investigations complémentaires.





1. Vue Sud de l'accès au chemin de terre en haut des escaliers.

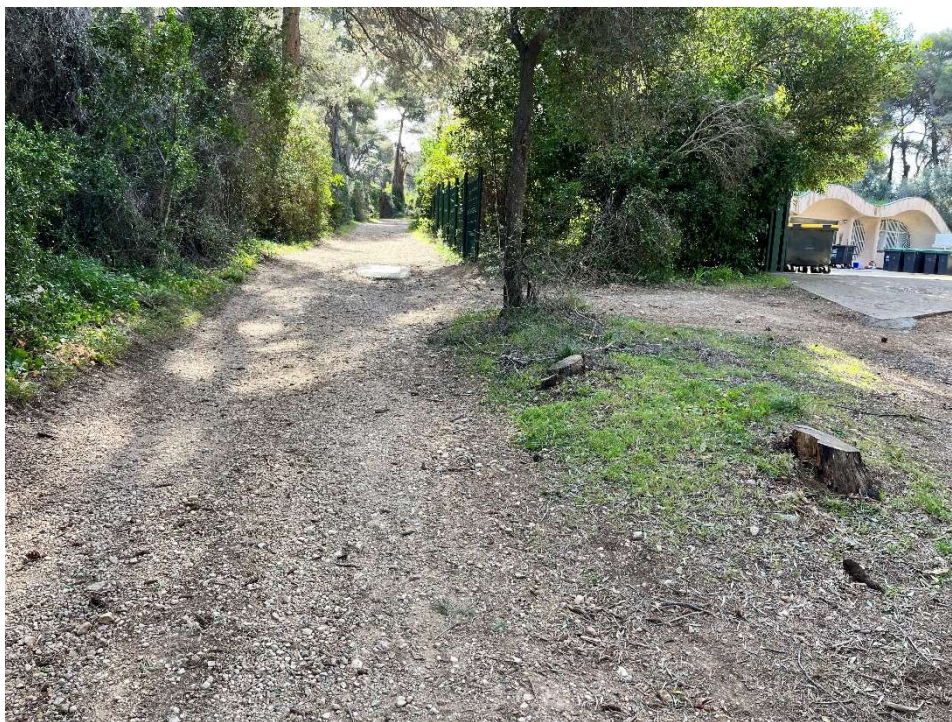

2. Vue du bâtiment des services techniques au bord du chemin.





3. Chemin sens Ouest-Est vers l'accès au restaurant.



4. Bifurcation Nord du chemin pour se rendre au restaurant. (A gauche sur la photo)






5. Chemin sens Nord vers l'accès au restaurant.




6. Vue sens Ouest de l'accès au restaurant par les escaliers en bord du chemin.



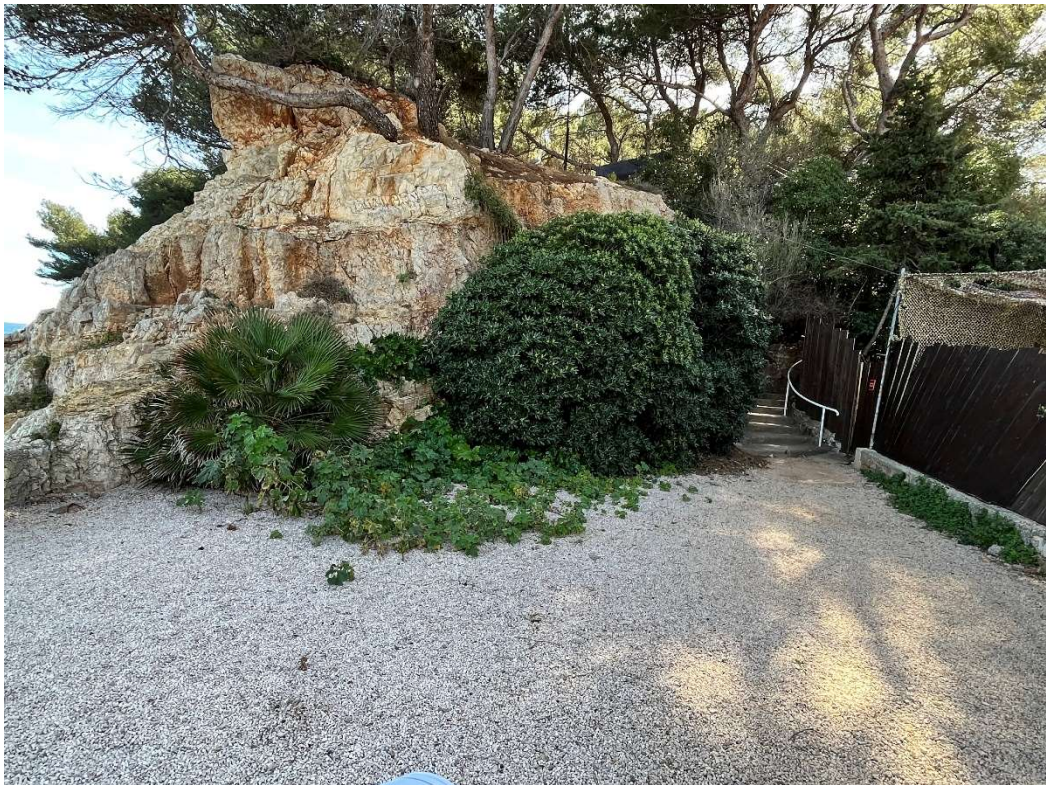

7. Vue Est de la plateforme gravillonnée en bas des escaliers et de l'accès au restaurant.

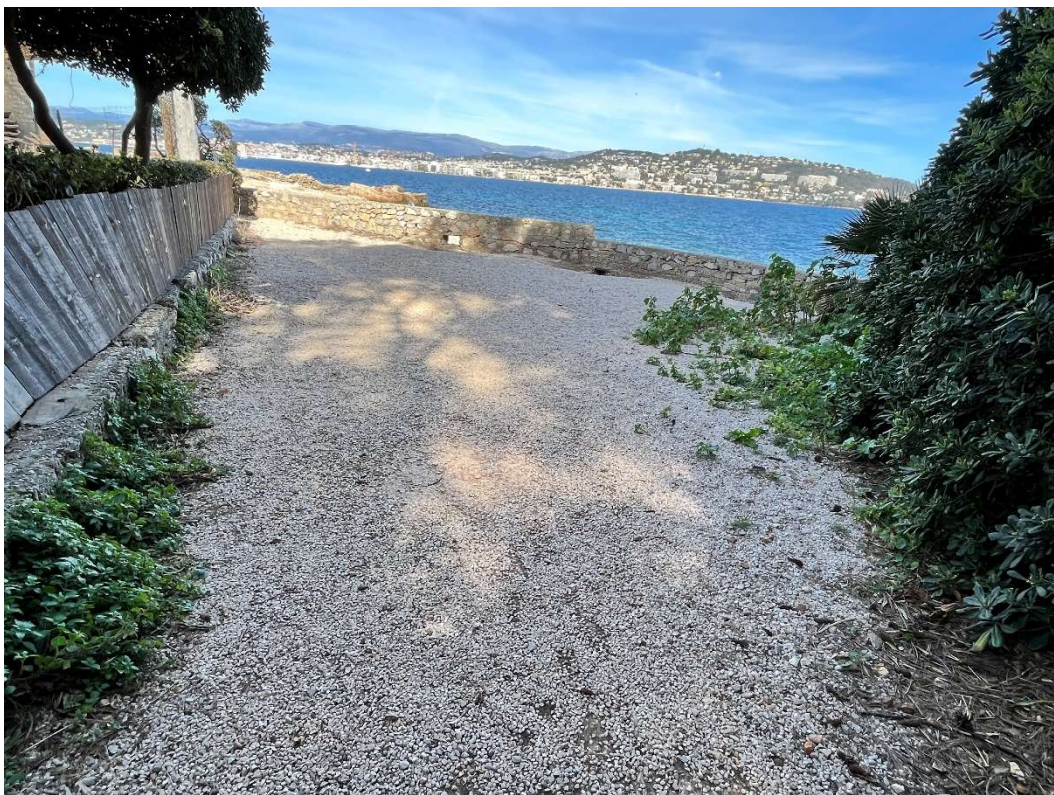

8. Vue Nord de l'accès au restaurant et de l'emplacement de la future station de refoulement.



## **II. CONSTRUCTION D'UNE STATION DE REFOULEMENT**

Le projet consiste à l'aménagement d'une station de refoulement.

Celle-ci sera située sous la plateforme gravillonnée en bas de l'escalier donnant accès au restaurant La Guérite.

## **III. RESEAU DE REFOULEMENT**

Le projet consiste à raccorder la station de refoulement des EU du restaurant au réseau existant.

Le regard EU de raccordement se situe devant l'accès aux services techniques de l'île, à environ 600m de la future station. De ce regard, au fil d'eau +23.75m NGF, le réseau existant est en gravitaire. Il est composé, jusqu'en bas des escaliers, d'un réseau Ø160 en fibro-ciment, puis sur le chemin revêtu, d'un réseau Ø200 PVC allant dans le sens Ouest-Est jusqu'à une station de relevage existante sous chaussée, puis une pompe de refoulement vers Cannes.

Le réseau EU de refoulement est constitué d'un PVC Ø100. Il sera enterré sous le chemin d'accès en terre. Sa profondeur de pose sera au minimum de 90 cm. Cette profondeur pourra varier en fonction des croisements des réseaux déjà en place.

Les travaux de tranchée, d'une largeur 40 cm, seront réalisés traditionnellement à la pelle mécanique.